

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району

663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogpnbog@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 134/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Буратино» с.Богучаны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

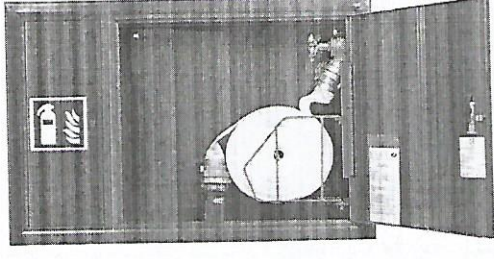
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Богучанского района по пожарному надзору С.М.Пьянкова от «18» августа 2016 года № 134, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 01 ”	сентября	20 16	г. с	10	час.	25	мин. до	11	час.	20	мин.	Продолжительность	1
“ 06 ”	сентября	20 16	г. с	11	час.	05	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 09 ”	сентября	20 16	г. с	09	час.	15	мин. до	10	час.	20	мин.	Продолжительность	1

проведена плановая выездная проверка объекта МКДОУ д/с №7 «Буратино» с.Богучаны расположенного по адресу Красноярский край Богучанский район с.Богучаны ул.Геологов, 17

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
134/1/1	В здании не обеспечено размещение негорючих пожарных шкафов предназначенных для размещения в них первичных средств пожаротушения (пожарных кранов укомплектованных пожарными рукавами со стволами)	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарной режиме» пункт 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. Пожарные шкафы предназначены для размещения в них первичных средств пожаротушения и должны быть негорючими.	10.02.2017

			
134/1/2	Срок годности эксплуатации средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения истек в январе 2014 года	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» пункт 9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.</p>	10.02.2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание составил:
 Государственный инспектор
 Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору
 Куимова Г.А.



Предписания для исполнения получил(а):

Заведующая МКДОУ детский сад №7 «Буратино» с.Богучаны Медведева Светлана Александровна
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“ 09 ” сентября 20 16 г.

(подпись)

Телефон доверия: СРЦ МЧС РОССИИ (8-391) 298-55-4 ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8-391) 227-09-19